

国土交通大臣認定 対応品 (一財) 日本消防設備安全センター 性能評定 対応品

品番: **MTKB-AVU75** 容量: **300ml**

設置業者様 この製品をエアコン配管穴に設置する際は、必ずこのラベルと共に施工業者様の分かるように設置してください。

警告 国土交通大臣認定書 及び、(一財) 日本消防設備安全センター 性能評定書 の仕様に基つき、正しく施工してください。

- ケーブルは、火災時に過大な荷重がかかり、壁、床を損傷することがないように固定してください。
- ※正しい施工を行わないと火災時に延焼の恐れがあります。

注意 以下の事項を守らない場合、人体に影響を及ぼす場合があります。

- パテエースが皮膚に付着した場合は必要に応じて触れた箇所を石鹸等で洗浄してください。(人体への特別な影響が必ずあるわけではありません。)
- パテエースが目に入った場合は、真水で数分間洗浄し、傷がある場合や刺激を感じる場合等は、必要に応じて医師の手当てを受けてください。
- パテエースを誤って飲み込んだ場合は、真水でよく口を洗浄し、必要に応じて医師の手当てを受けてください。
- 作業時は保護手袋等、安全な服装を着用し行ってください。
- 作業場では火気を使用しないでください。
- 作業後は必ず手洗い、うがいを行ってください。(特に喫煙、飲食前には必ず行ってください。)

施工・保管の注意 ●ご使用の際には、所轄の行政機関にご確認ください。
●冷暗所に保管し、直射日光、高温、水濡れを避けてください。また、可燃物付近に保管しないでください。

お願い

●工法の詳細が記載してある技術資料等を別途をご用意しております。弊社営業管理課または最寄の営業所にご請求ください。

※技術資料等のご請求時には、どの工法を使用しどんな条件で施工しているか等、詳細をお伝えください。
※認定シール請求書は、弊社総合カタログに記載のものをコピーしてご使用いただけます。
※技術資料等は弊社ホームページからもご覧いただくことが可能です。

資料ご請求先:

未来工業 営業管理課 〒503-0295 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1
TEL(0584)68-0008(代) FAX(0584)69-3900

ホームページ: <http://www.mirai.co.jp/product/taika/index.html>

◀ 施工等の詳細は開いて中面をご覧ください。

MIRAI **未来工業株式会社** 5061P

整理番号:

※この欄は、記入しないでください。

下記ご記入の上、弊社までご送付くださいますようお願い致します。

ご請求者様	貴社名				
	郵便番号 〒				
	ご住所				
	お電話 () -				
	所属				
ご氏名	様				
建築物	物件名				
	郵便番号 〒				
	ご住所				
総床面積	m ²				
商品名	ご購入先	ご購入数	認定番号	箇所数	評定一括マーク枚数(1物件に1枚)
					枚
					枚
					枚
					枚

ご確認 (一財) 消防設備安全センター 評定書の仕様に基つき、正しく施工を行った。 **はい・いいえ**

評定マークについて

- 1) 消防評定工法は、施工後に(一財) 消防設備安全センター発行の評定マークを貼らなければなりません。
- 2) 評定マークには「一括マーク」と「個別マーク」がございます。
 - 「一括マーク」: 1 防火対象物(建築物)に1箇所貼り付けてください。表示箇所は、自動火災報知設備の受信機周辺、防災センター及び管理入室等、エントランスホール、その他立ち入り検査時に容易に確認できる場所。
 - 「個別マーク」: 施工箇所の傍に貼り付けてください。請求枚数は1孔に1枚です。(個別マークご請求は弊社営業管理課までお問い合わせください。)

ご注意

- 1) 評定仕様外の施工にはマーク発行できません。
- 2) マーク発行には、請求書受け取り後、約10日を要します。
- 3) 弊社供給商品をご使用ください。

請求先

- ご郵送の場合: 〒503-0295 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 未来工業(株) 営業管理課 ※最寄の営業所でも結構です。 TEL: (0584)68-0008(代)
- FAXの場合: 未来工業(株) 営業管理課 FAX: (0584)69-4282 ※最寄の営業所でも結構です。
- メールの場合: Eメール mirai@mirai.co.jp

個人情報に関するお知らせ この請求書により得られる個人情報の利用目的は、次の通りです。
①請求されたラベルの発行 ②施工品質の確認 ③ラベル発行に必要な連絡 ④弊社商品のご案内等
又、弊社は、個人情報保護に関して、弊社のホームページ(<http://www.mirai.co.jp/>)で公表しておりますので、ご参照願います。

国土交通大臣認定 **認定シール請求書**

認定シール: 認定シールは、国土交通大臣認定を取得していることを表示するシールです。(工法表示ラベル)

整理番号:

※この欄は、記入しないでください。

下記ご記入の上、弊社までご送付くださいますようお願い致します。

ご請求者様	貴社名			
	郵便番号 〒			
	ご住所			
	お電話 () -			
	所属			
ご氏名	様			
建築物	物件名			
	郵便番号 〒			
	ご住所			
総床面積	m ²			
商品名	ご購入先	ご購入数	認定番号	請求枚数
			PS060 (WL・FL)	枚
			PS060 (WL・FL)	枚
			PS060 (WL・FL)	枚

ご確認 国土交通大臣認定書の仕様に基つき、正しく施工を行った。 **はい・いいえ**

ご注意

- 1) 認定仕様外の施工には認定シールを発行できません。
- 2) 認定シール発行には、請求書受け取り後、約10日を要します。
- 3) 弊社供給商品をご使用ください。
- 4) 請求枚数は1孔に1枚です。

請求先


- ご郵送の場合: 〒503-0295 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 未来工業(株) 営業管理課 ※最寄の営業所でも結構です。 TEL: (0584)68-0008(代)
- FAXの場合: 未来工業(株) 営業管理課 ※最寄の営業所でも結構です。 FAX: (0584)69-4282
- メールの場合: Eメール mirai@mirai.co.jp

個人情報に関するお知らせ この請求書により得られる個人情報の利用目的は、次の通りです。
①請求された認定シールの発行 ②施工品質の確認 ③認定シール発行に必要な連絡 ④弊社商品のご案内等
又、弊社は、個人情報保護に関して、弊社のホームページ(<http://www.mirai.co.jp/>)で公表しておりますので、ご参照願います。

MIRAI **未来工業株式会社**


■設置(エアコン設置前)

- 開口(スリーブ)内にパテエースを袋ごと設置します。
※外気に直接触れないよう、蓋をしてください。

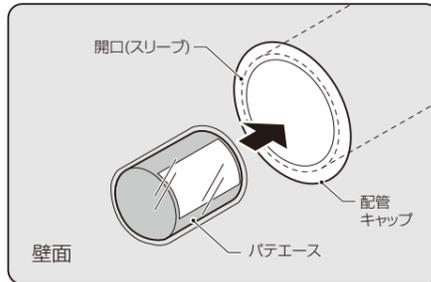


■施工(エアコン設置後)


- ①開口(スリーブ)内からパテエースを取り出します。
※施工を行う前に、必ず開口部の面積、配管の種類、占積率が適合しているのかを確認してください。

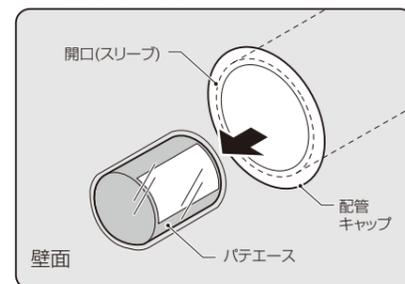

- ②冷媒管、ドレン管、通気管、ケーブル等を配管します。
※事前に開口(スリーブ)内や配管材等をキレイに掃除しておいてください。

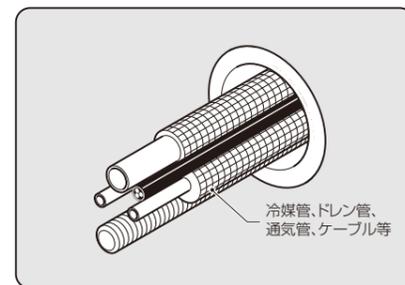


- ③パテエースを袋から出し、開口内部に隙間なく充填します。
※パテエースを70mm以上充填してください。余ったパテエースは全て充填しても問題ありません。
※パテエースの剥離紙をはがし、適度な大きさに切断して粘土状に丸める等して充填してください。

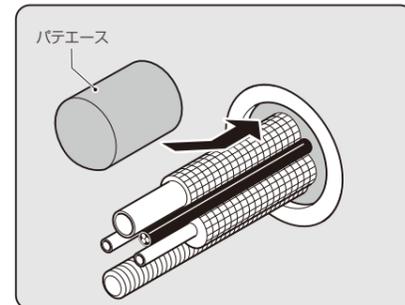


■標準施工図(抜粋)

○ALC壁(鉄筋コンクリート又はALCパネル)


- 塩ビ管スリーブ無し

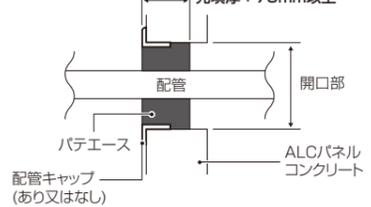

- 塩ビ管スリーブ有り、モルタル埋め戻し有り

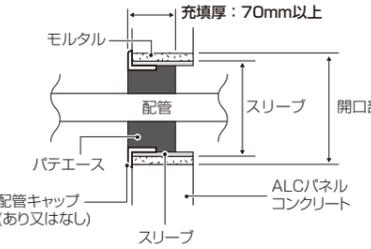

- 塩ビ管スリーブ有り、モルタル埋め戻し無し

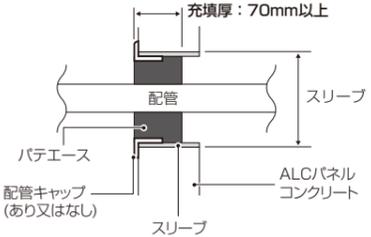

▲キリトリ線▼

国土交通大臣認定 対応品 (一財) 日本消防設備安全センター 性能評価 対応品

品番: **MTKB-AVU100** 容量: **500ml**

設置業者様 この製品をエアコン配管穴に設置する際は、必ずこのラベルと共に施工業者様の分かるように設置してください。

警告 国土交通大臣認定書 及び、(一財) 日本消防設備安全センター 性能評価書 の仕様にに基づき、正しく施工してください。

- ケーブルは、火災時に過大な荷重がかかり、壁、床を損傷することがないように固定してください。
- ※正しい施工を行わないと火災時に延焼の恐れがあります。

注意 以下の事項を守らない場合、人体に影響を及ぼす場合があります。

- パテエースが皮膚に付着した場合は必要に応じて触れた箇所を石鹸等で洗浄してください。(人体への特別な影響が必ずあるわけではありません。)
- パテエースが目に入った場合は、真水で数分間洗浄し、傷がある場合や刺激を感じる場合等は、必要に応じて医師の手当てを受けてください。
- パテエースを誤って飲み込んだ場合は、真水でよく口を洗浄し、必要に応じて医師の手当てを受けてください。
- 作業時は保護手袋等、安全な服装を着用し行ってください。
- 作業場では火気を使用しないでください。
- 作業後は必ず手洗い、うがいを行ってください。(特に喫煙、飲食前には必ず行ってください。)

施工・保管の注意 ●ご使用の際には、所轄の行政機関にご確認ください。
●冷暗所に保管し、直射日光、高温、水濡れを避けてください。また、可燃物付近に保管しないでください。

お願い

●工法の詳細が記載してある技術資料等を別途をご用意しております。弊社営業管理課または最寄の営業所にご請求ください。

※技術資料等のご請求時には、どの工法を使用しどんな条件で施工しているか等、詳細をお伝えください。
※認定シール請求書は、弊社総合カタログに記載のものをコピーしてご使用いただけます。
※技術資料等は弊社ホームページからもご覧いただくことが可能です。

資料ご請求先:

未来工業 営業管理課 〒503-0295 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1
TEL:(0584)68-0008(代) FAX:(0584)69-3900

ホームページ: <http://www.mirai.co.jp/product/taika/index.html>

◀ 施工等の詳細は開いて中面をご覧ください。

MIRAI **未来工業株式会社** 5061P

国土交通大臣認定 **認定シール請求書**

認定シール: 認定シールは、国土交通大臣認定を取得していることを表示するシールです。(工法表示ラベル)

整理番号:

※この欄は、記入しないでください。

下記ご記入の上、弊社までご送付くださいますようお願い致します。

ご請求者様

貴社名 _____

郵便番号 〒 _____

ご住所 _____

お電話 () _____

所属 _____

ご氏名 _____ 様

建築物

物件名 _____

郵便番号 〒 _____

ご住所 _____

総床面積 _____ m²

商品名	ご購入先	ご購入数	認定番号	請求枚数
			PS060 (WL・FL)	枚
			PS060 (WL・FL)	枚
			PS060 (WL・FL)	枚

ご確認 国土交通大臣認定書の仕様にに基づき、正しく施工を行った。 **はい・いいえ**

- ご注意**
- 1) 認定仕様外の施工には認定シールを発行できません。
 - 2) 認定シール発行には、請求書受け取り後、約10日を要します。
 - 3) 弊社供給商品をご使用ください。
 - 4) 請求枚数は1孔に1枚です。

請求先

- ご郵送の場合: 〒503-0295 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 未来工業(株) 営業管理課
※最寄の営業所でも結構です。 TEL: (0584)68-0008(代)
- FAXの場合: 未来工業(株) 営業管理課
※最寄の営業所でも結構です。 FAX: (0584)69-4282
- メールの場合: Eメール mirai@mirai.co.jp

個人情報に関するお知らせ この請求書により得られる個人情報の利用目的は、次の通りです。
①請求された認定シールの発行 ②施工品質の確認
③認定シール発行に必要な連絡 ④弊社商品のご案内等
又、弊社は、個人情報保護に関して、弊社のホームページ (<http://www.mirai.co.jp/>) で公表しておりますので、ご参照願います。

MIRAI **未来工業株式会社**

消防評価マーク請求書

整理番号:

※この欄は、記入しないでください。

下記ご記入の上、弊社までご送付くださいますようお願い致します。

ご請求者様

貴社名 _____

郵便番号 〒 _____

ご住所 _____

お電話 () _____

所属 _____

ご氏名 _____ 様

建築物

物件名 _____

郵便番号 〒 _____

ご住所 _____

総床面積 _____ m²

商品名	ご購入先	ご購入数	評価番号	箇所数	評価一括マーク枚数(1物件に1枚)
					枚
					枚
					枚
					枚

ご確認 (一財) 消防設備安全センター 評価書の仕様にに基づき、正しく施工を行った。 **はい・いいえ**

評価マークについて

- 1) 消防評価工法は、施工後に(一財) 消防設備安全センター発行の評価マークを貼らなければなりません。
- 2) 評価マークには「一括マーク」と「個別マーク」がございます。
 - 「一括マーク」: 1 防火対象物(建築物)に1箇所貼り付けてください。
 - 表示箇所は、自動火災報知設備の受信機周辺、防災センター及び管理入室等、エントランスホール、その他立ち入り検査時に容易に確認できる場所。
 - 「個別マーク」: 施工箇所の傍に貼り付けてください。
 - 請求枚数は1孔に1枚です。
 - (個別マークご請求は弊社営業管理課までお問い合わせください。)

ご注意

- 1) 認定仕様外の施工にはマーク発行できません。
- 2) マーク発行には、請求書受け取り後、約10日を要します。
- 3) 弊社供給商品をご使用ください。


請求先

- ご郵送の場合: 〒503-0295 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 未来工業(株) 営業管理課
※最寄の営業所でも結構です。 TEL: (0584)68-0008(代)
- FAXの場合: 未来工業(株) 営業管理課 FAX: (0584)69-4282 ※最寄の営業所でも結構です。
- メールの場合: Eメール mirai@mirai.co.jp

個人情報に関するお知らせ この請求書により得られる個人情報の利用目的は、次の通りです。
①請求されたラベルの発行 ②施工品質の確認 ③ラベル発行に必要な連絡 ④弊社商品のご案内等
又、弊社は、個人情報保護に関して、弊社のホームページ (<http://www.mirai.co.jp/>) で公表しておりますので、ご参照願います。


■設置(エアコン設置前)

- 開口(スリーブ)内にパテエースを袋ごと設置します。
- ※外気に直接触れないよう、蓋をしてください。

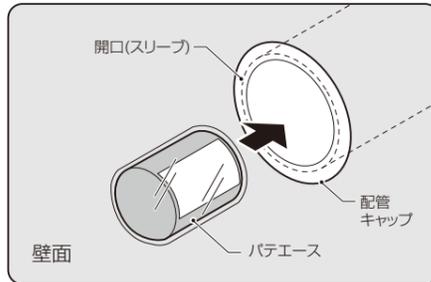


■施工(エアコン設置後)


- ①開口(スリーブ)内からパテエースを取り出します。
- ※施工を行う前に、必ず開口部の面積、配管の種類、占積率が適合しているのかを確認してください。

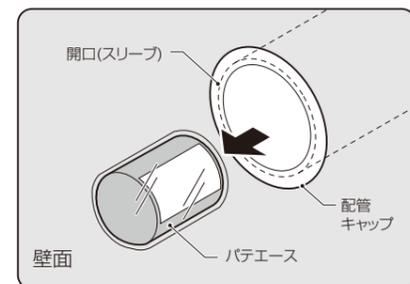

- ②冷媒管、ドレン管、通気管、ケーブル等を配管します。
- ※事前に開口(スリーブ)内や配管材等をキレイに掃除しておいてください。

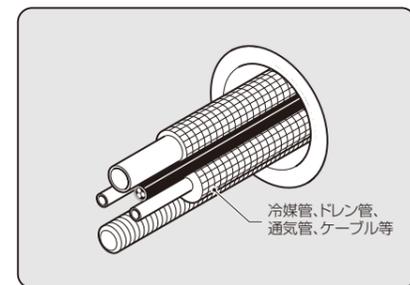


- ③パテエースを袋から出し、開口内部に隙間なく充填します。
- ※パテエースを70mm以上充填してください。余ったパテエースは全て充填しても問題ありません。
- ※パテエースの剥離紙をはがし、適度な大きさに切断して粘土状に丸める等して充填してください。

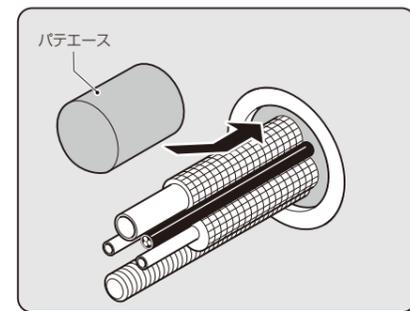


■標準施工図(抜粋)

○ALC壁(鉄筋コンクリート又はALCパネル)


- 塩ビ管スリーブ無し

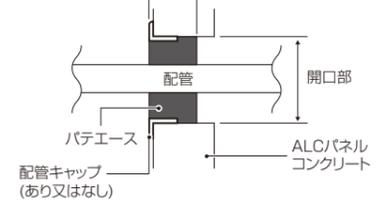

- 塩ビ管スリーブ有り、モルタル埋め戻し有り

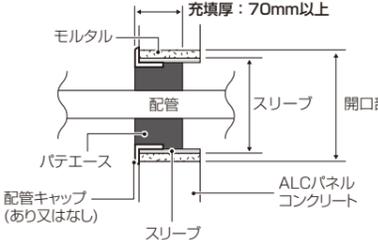

- 塩ビ管スリーブ有り、モルタル埋め戻し無し

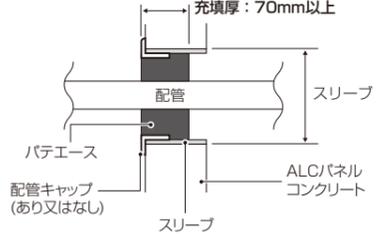

▲キリトリ線▼